

Vážení občané, uživatelé veřejného vodovodu v obci Rašov,

před poměrně krátkou dobou jste byli stručnou výzvou prostřednictvím místního rozhlasu vyzváni k šetření pitnou vodou dodávanou obcí Rašov veřejným vodovodem ve vlastnictví obce. Jelikož se tato výzva dle všech zjištění nesetkala s očekávaným efektem, zejména ustálenou spotřebou vody, považujeme za nutné Vás informovat o situaci podrobnějším způsobem.

Je zřejmé, že nejenom v současné situaci letošního průběhu jarního a letního počasí a stavu srážek, ale i vzhledem k dlouhodobějšímu deficitu spodních vod, je ohrožena trvalá dodávka pitné vody v naší obci. S obavami sledujeme klesající stav vody v současném zdroji vody pro obec Rašov v lokalitě "Cihelna".

Proto opakujeme naši výzvu k občanům a dalším uživatelům veřejného vodovodu v naší obci, aby pitnou vodou bylo skutečně šetřeno. Za její nadbytečné používání je pak třeba považovat zejména její používání k zalévání, naplňování či doplňování bazénu, mytí aut a dalším podobným činnostem. Tolik lze předejít stavu, kdy z kohoutků v domácnostech nepoteče pitná voda, učinit z Vaší strany.

Také obec Rašov se snaží možnému scénáři v nedostatku pitné vody v naší obci předejít a k tomuto činí řadu aktivních kroků.

1. V průběhu minulých let byl důkladně revidován a následně opraven, s nemalými finančními náklady, vodovodní řad. Byla zjištěna řada poruch, v důsledku jejichž oprav se průměrná denní spotřeba vody v obci dostala pod 20 m³, ačkoliv dříve byla za všeobecně přijatelnou akceptována spotřeba až o 1/3 vyšší.
2. Obec vybudovala na pozemcích ve vlastnictví obce v dosahu stávajícího vodního zdroje, resp. výtlačného potrubí od tohoto zdroje k vodojemu, dva nové hloubkové vrty, přičemž po prvotních konzultacích z letošního jara se spodní v lokalitě "Červinky" jeví jako vhodný k posílení stávajícího zdroje pitné vody (jak z hlediska vydatnosti, tak z hlediska hygienických požadavků na pitnou vodu bez nutnosti její další úpravy). Obec proto činí další kroky (projektová dokumentace apod.) vedoucí k realizaci napojení tohoto vrtu a posílení zdrojů pitné vody.

Bez ohledu na dosud řečené je však zastupitelstvo obce znepokojeno **značnými výkyvy ve spotřebě vody**. Tyto výkyvy způsobují značné poklesy tlaku vodu na kontrolních místech. Protože tyto výkyvy se jeví být natolik zásadními, že odpadá možnost jejich způsobení např. protékajícími toaletami apod., **bylo rozhodnuto o sofistikovanějších možnostech monitorování spotřeby pitné vody v obci a v současné době je tato spotřeba monitorována elektronickými nástroji osazenými na vodovodním řadu, které poskytují odborné firmě a vedení obce okamžitá data o spotřebě pitné vody**. Takto získaná data poslouží obci k tomu, aby mohla detekovat konkrétní místo nadměrné spotřeby a přijmout opatření, které umožňuje obci jako provozovateli veřejného vodovodu zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

V současné době instalovaný a obcí prověřovaný monitorovací systém spotřeby poskytuje natolik důležitá data pro provoz vodovodu, že zastupitelstvo obce zvažuje jeho trvalé pořízení do majetku obce.

Na webových stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu poskytujeme občanům obce některé výstupy z tohoto elektronického nástroje za "předpoutové" období od 14. července do neděle 23. července, jehož prostřednictvím získala obec podstatné informace pro další kroky:

1. Jak ukazují grafy spotřeby vody, např. ve dnech středa 19. července a čtvrtek 20. července, byla spotřeba vody na samém počátku daných dnů (tedy v době těsně po půlnoci) **fakticky nulová, z čehož lze dovozovat pro obec podstatnou skutečnost, že vodovodní řad není poškozen a nedochází k nežádoucím únikům vody!!!**
2. Naopak graf spotřeby vody z večerních hodin čtvrtka 20. červenci a navazující noci na pátek 21. července, **ukazuje na trvalejší odběr vody, kdy i v nočních hodinách je spotřeba vody na úrovni cca 0,18 litrů / sekundu, což naznačuje, že podle přibližné délky trvání od 16 hod. 20. 7. do 9.30 hod. 21. 7., bylo z vodovodu odpuštěno více než 11 m³!!!**


Takové výkyvy ve spotřebě vody (i v nočních hodinách) jsou nejenom nepochopitelné, ale především ohrožující dodávky pitné vody v rámci celé obce. Obec využije veškerých nástrojů ke zjištění příčin těchto odběrů.

Zastupitelstvo obce se na svých posledních jednáních zabývalo i dalšími významnými spotřebami pitné vody např. pro účely zalévání na místním hřbitově. Při pokračujících nepříznivých podmínkách není vyloučeno uzavření vody na hřbitově. Věříme, že i toto případné opatření vedoucí k tomu, aby nedošlo k omezení dodávek vody do domácností, bude ze strany široké veřejnosti pochopeno a vnímáno.


Vážení občané a další uživatelé pitné vody, zastupitelstvo obce považovalo za nutné Vás se situací seznámit v tomto rozsahu, ačkoliv se dosud nejedná o stav kritický. Dosažení takového stavu bude obec bránit a využije veškeré možnosti, nicméně potřebujeme i rozumný i solidární přístup ze strany Vás, občanů

V Rašově dne 28. července 2017

zastupitelstvo obce

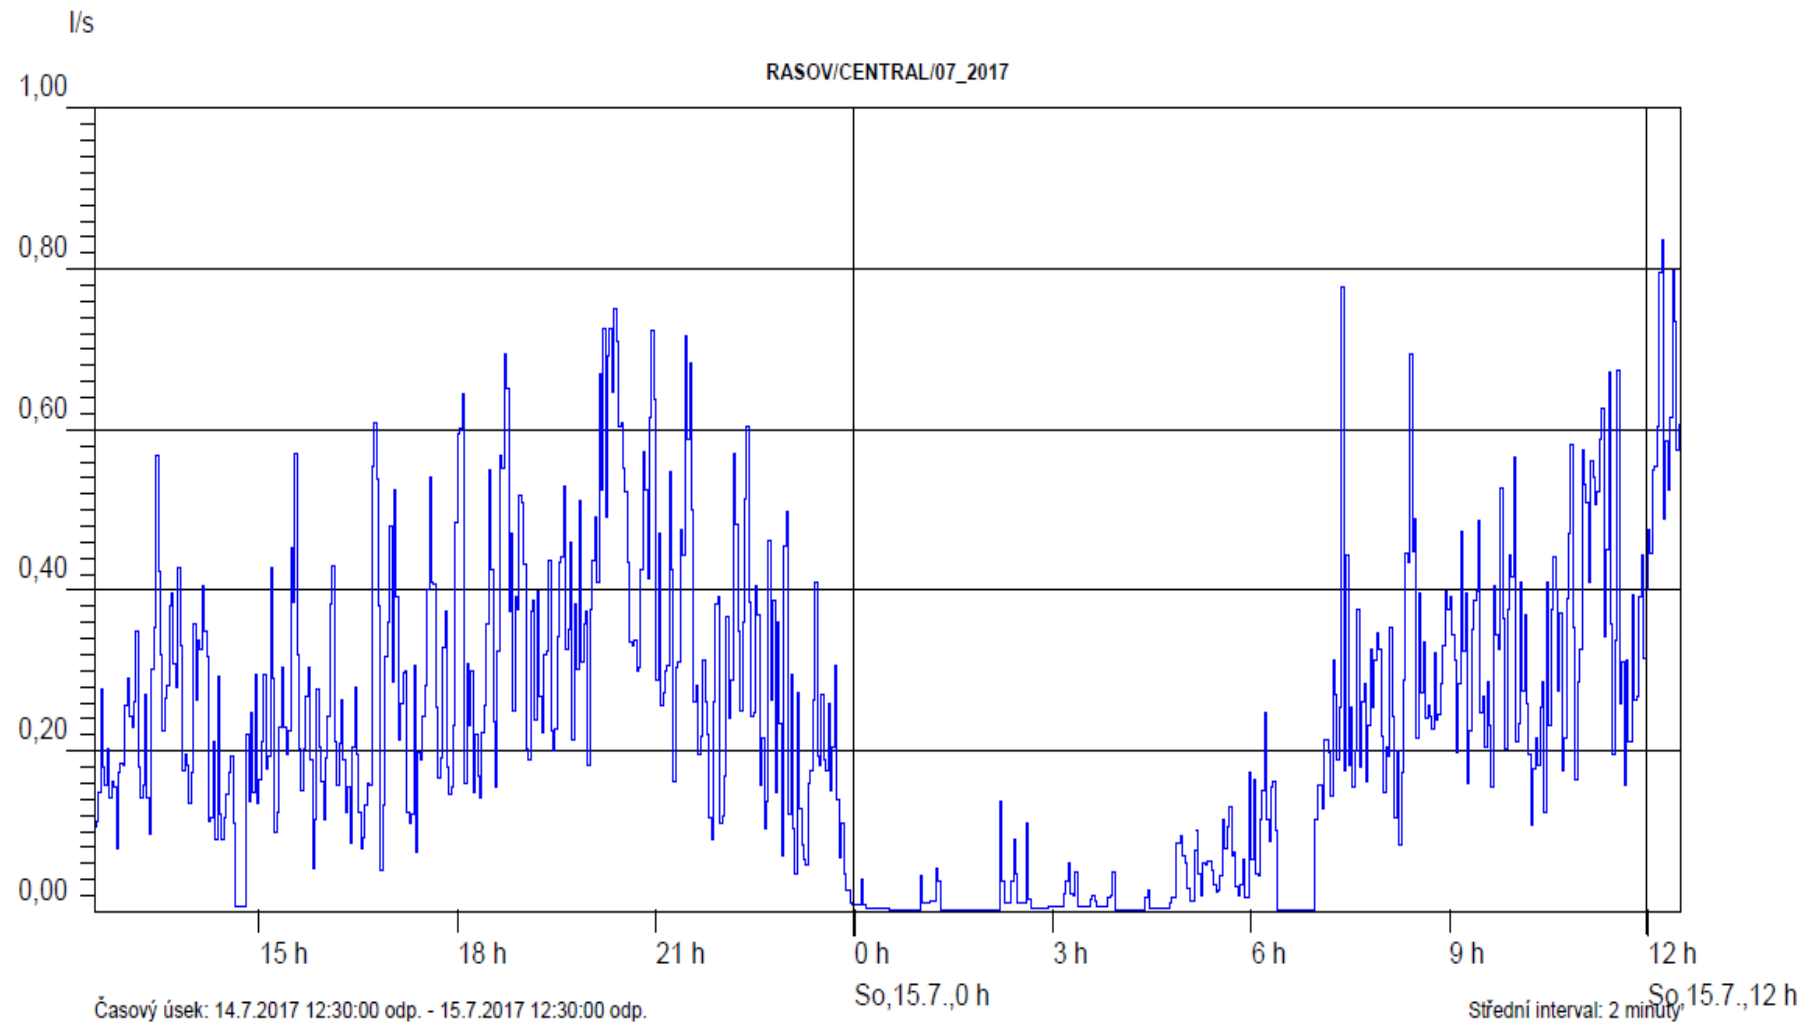

RASOV/CENTRAL/07_2017

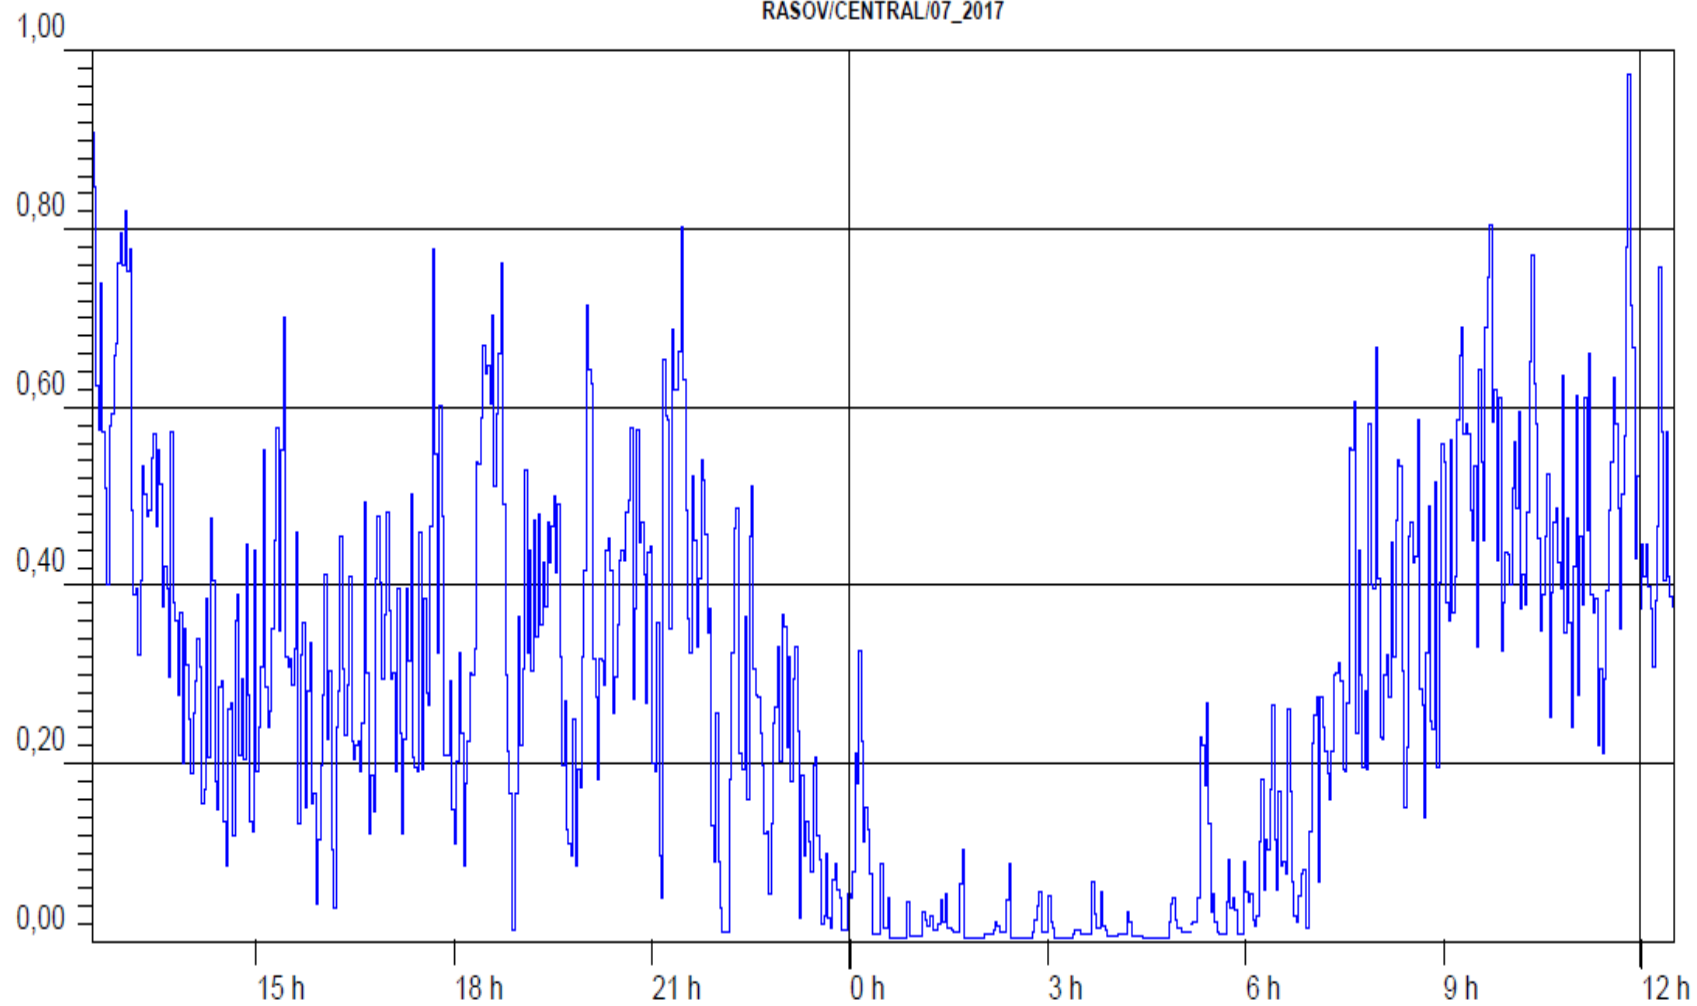


Časový úsek: 15.7.2017 12:30:00 odp. - 16.7.2017 12:30:00 odp.

Ne,16.7.,0 h

Střední interval: 2 minuty
Ne,16.7.,12 h


RASOV/CENTRAL/07_2017

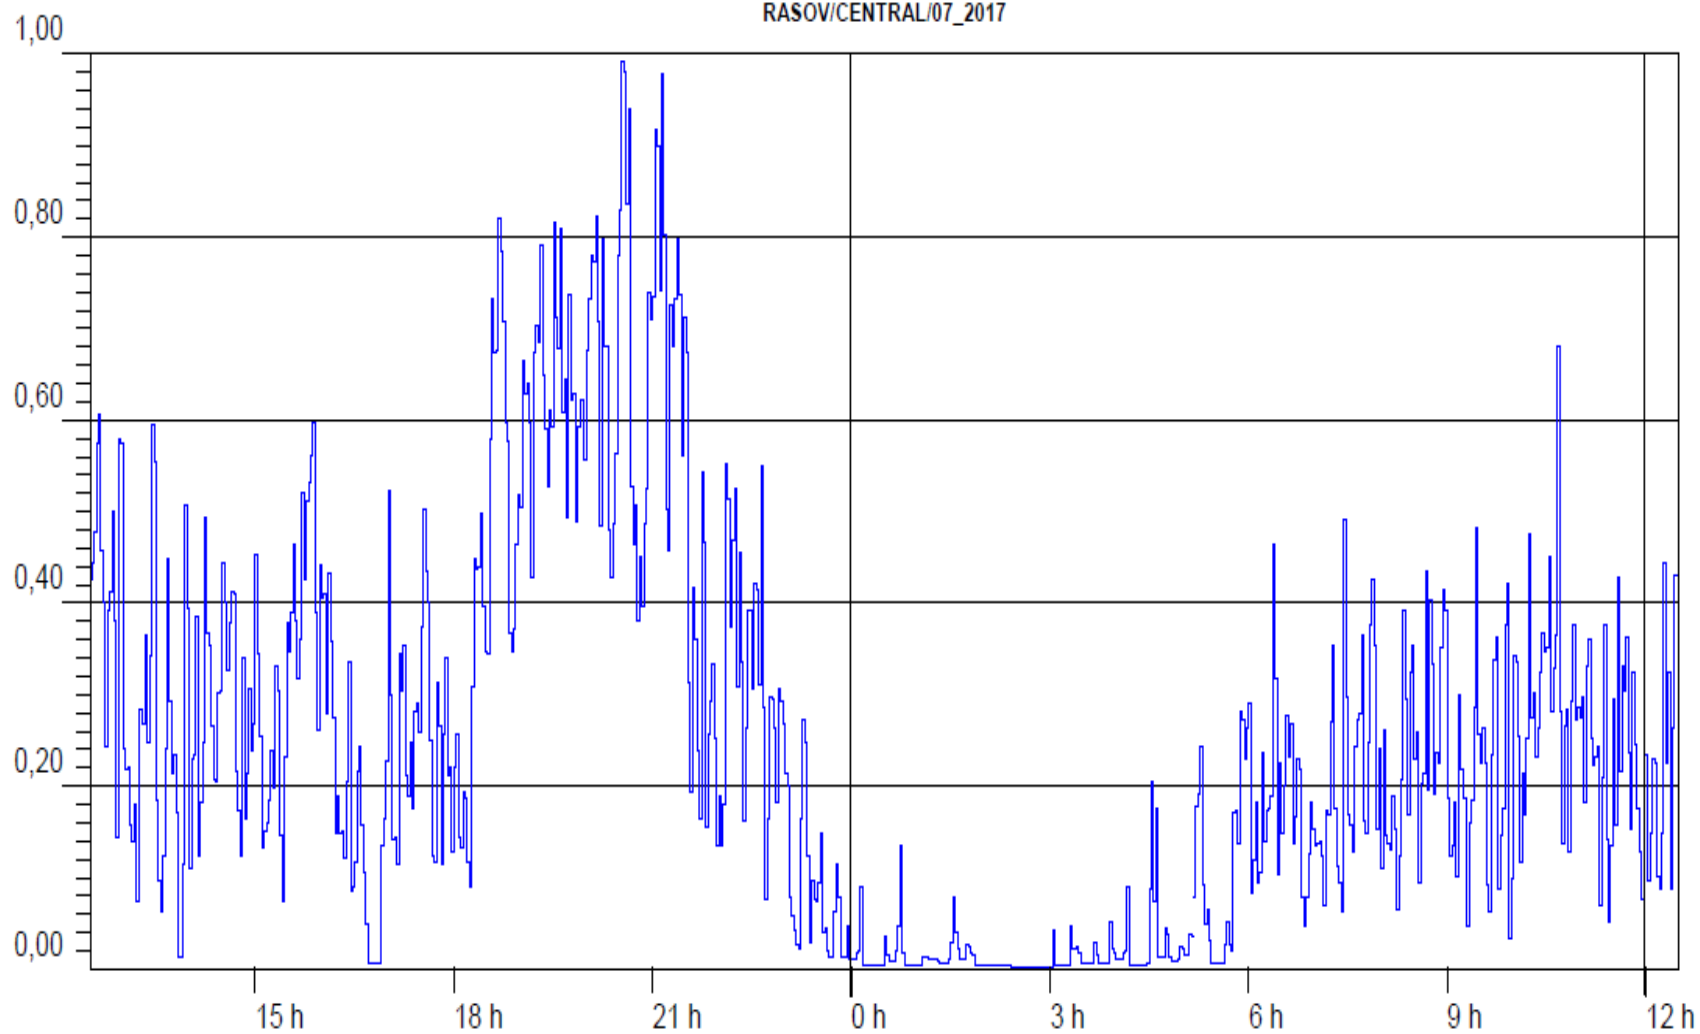


Časový úsek: 16.7.2017 12:30:00 odp. - 17.7.2017 12:30:00 odp.


Po,17.7.,0 h

Po,17.7.,12 h
Střední interval: 2 minuty

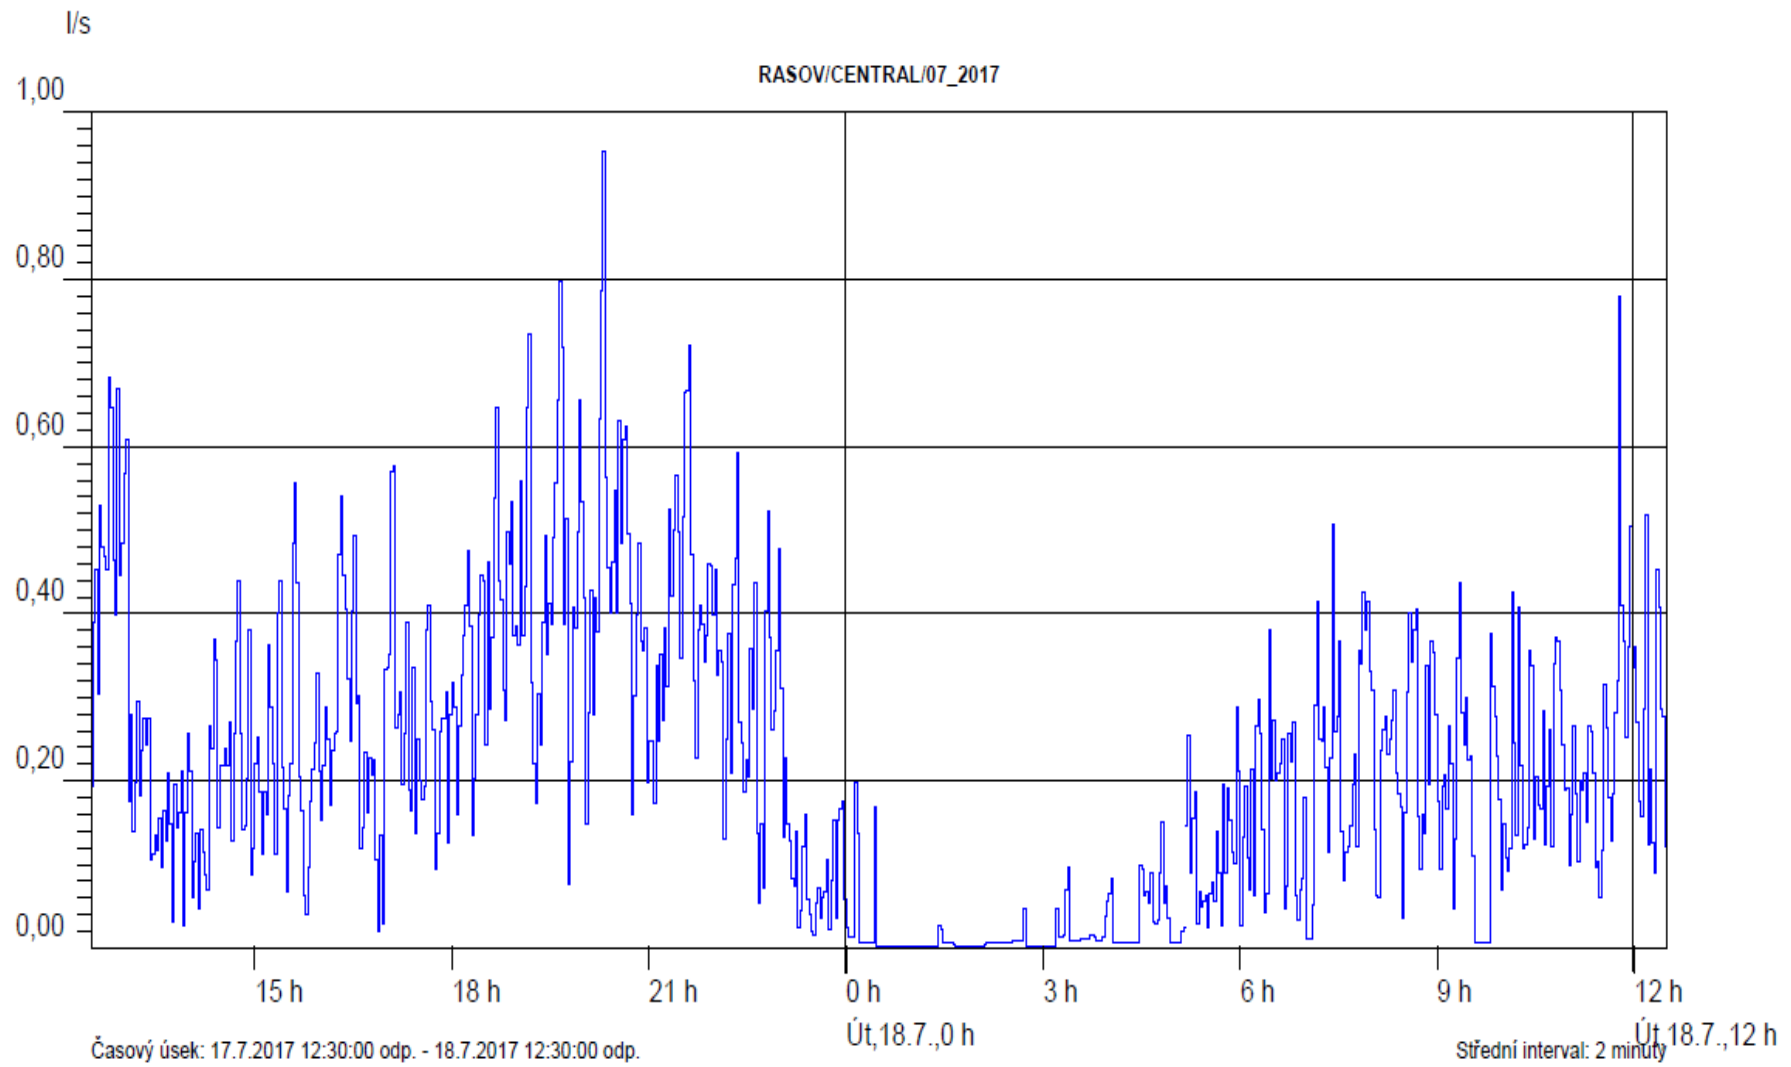


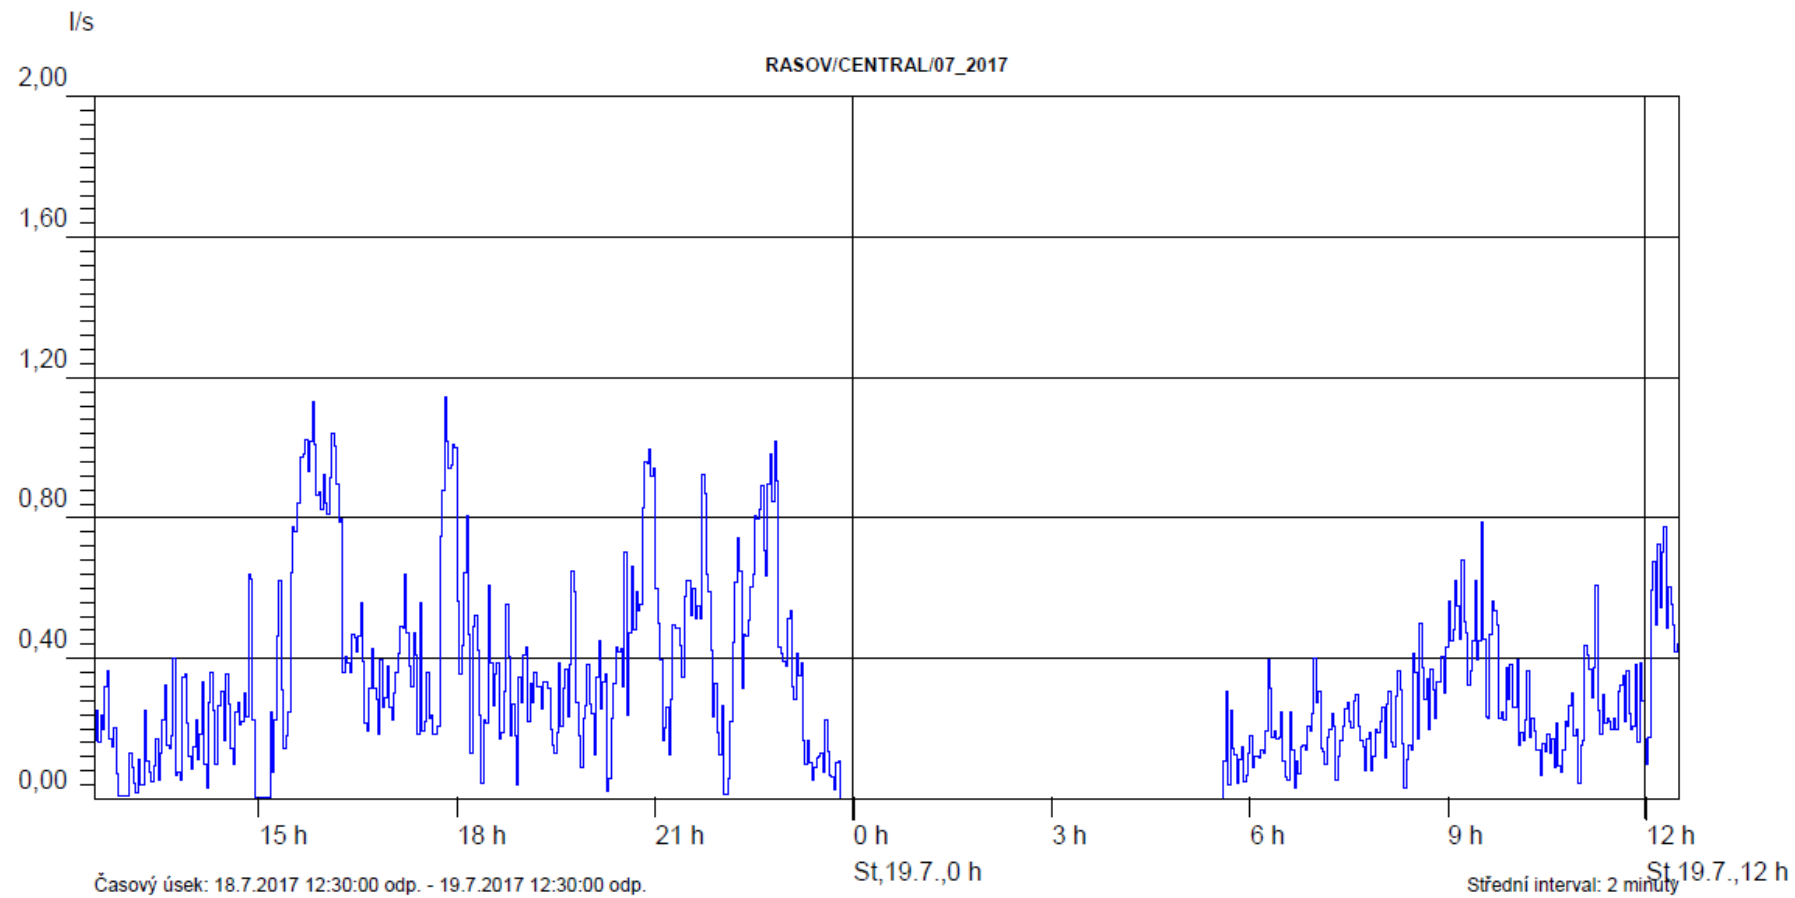


Minimum (l/s)	0,0002	18.07.2017 23:48	Maximum (l/s)	1,1463	18.07.2017 17:48
Prům. hodn. (l/s)	0,2572		Spotřeba (l)	22190,2	

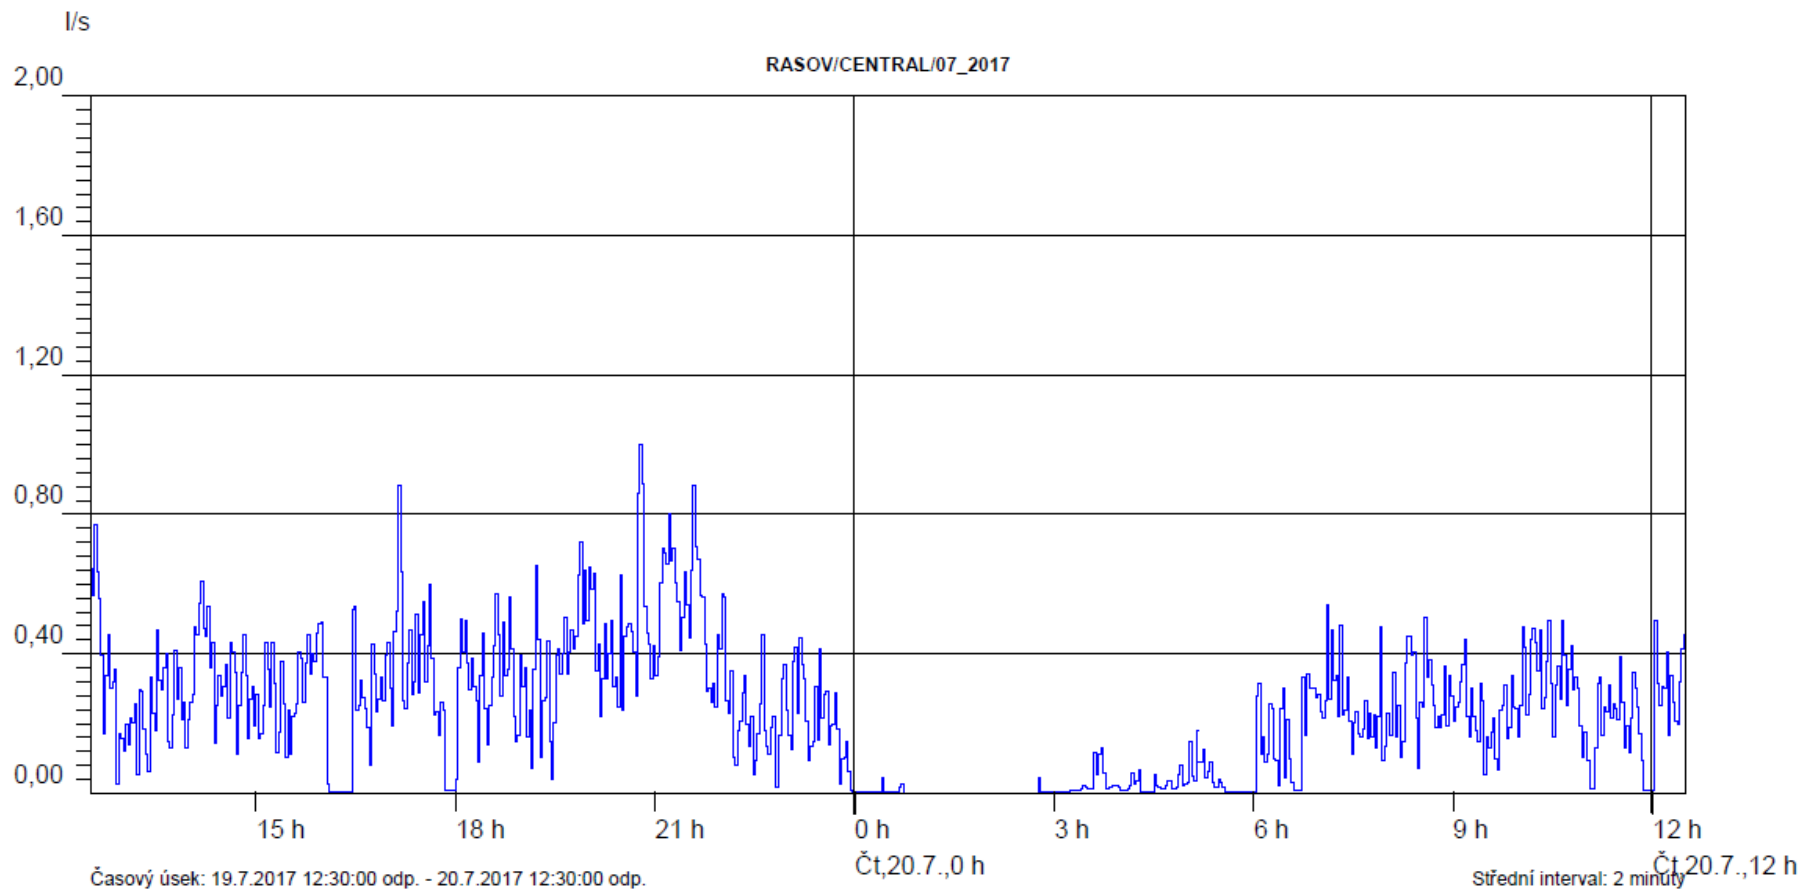


Minimum (l/s)	0,0007	20.07.2017 0:46	Maximum (l/s)	1,0008	19.07.2017 20:46
Prům. hodn. (l/s)	0,2259		Spotřeba (l)	19494,8	

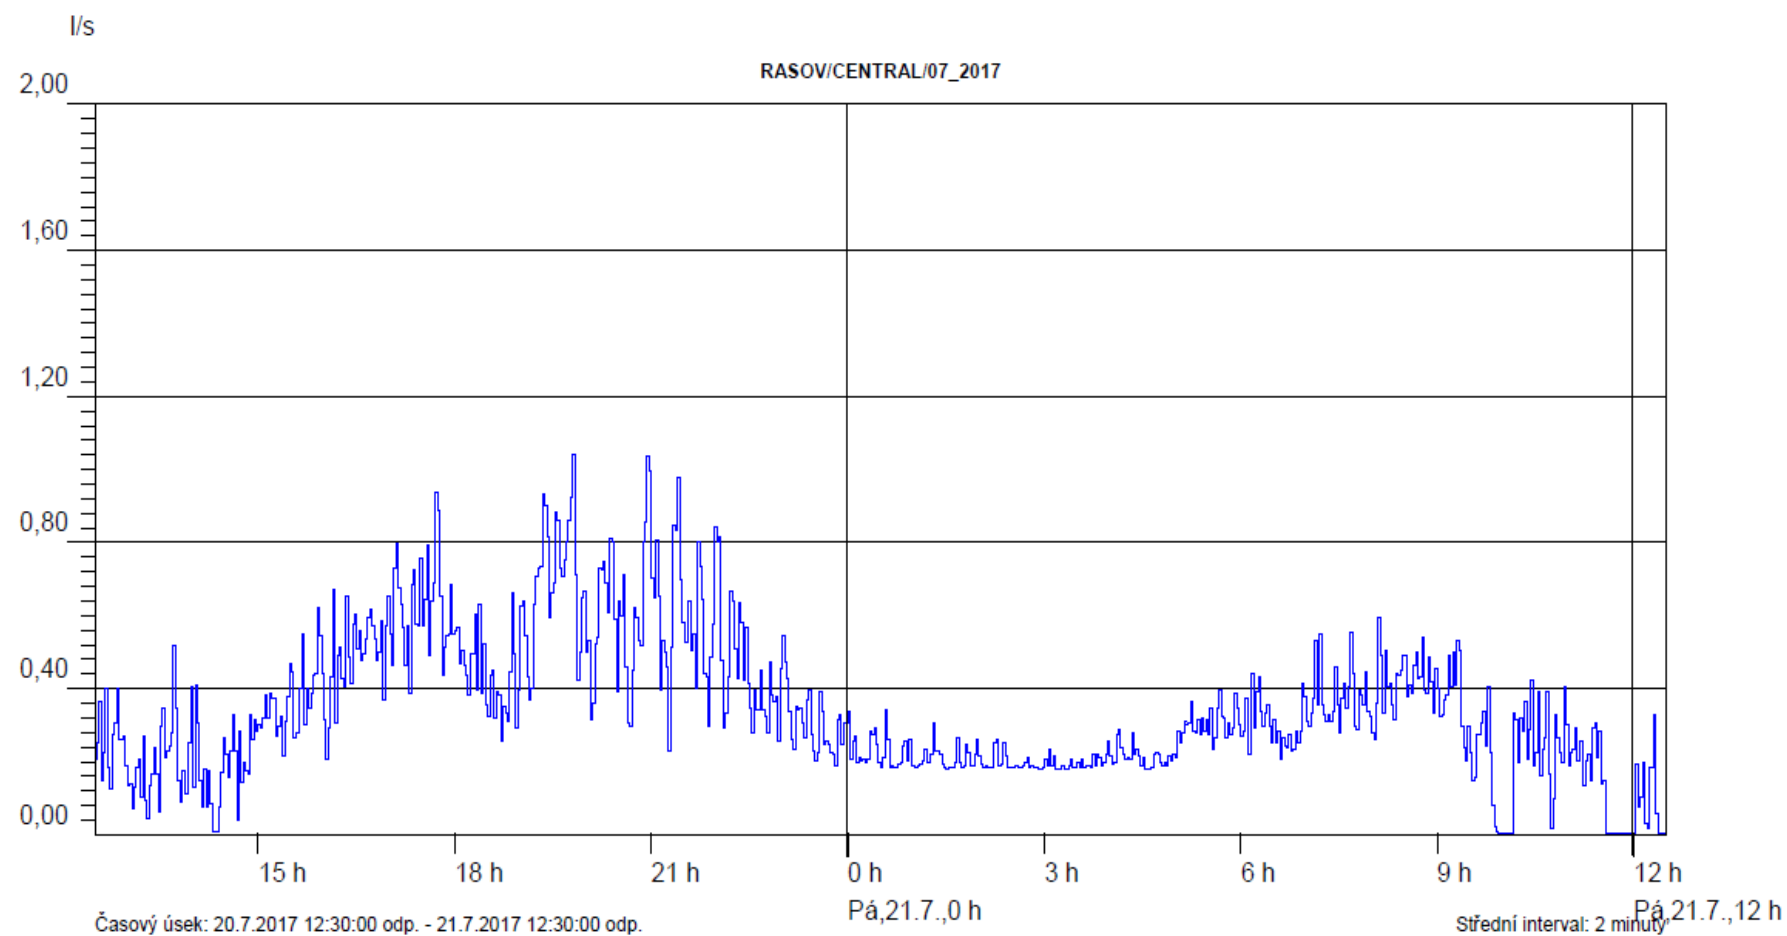

Minimum(l/s)	0,0027	21.07.2017 12:22	Maximum(l/s)	1,0432	20.07.2017 19:48
Prům. hodn.(l/s)	0,3418		Spotřeba(l)	29488,0	

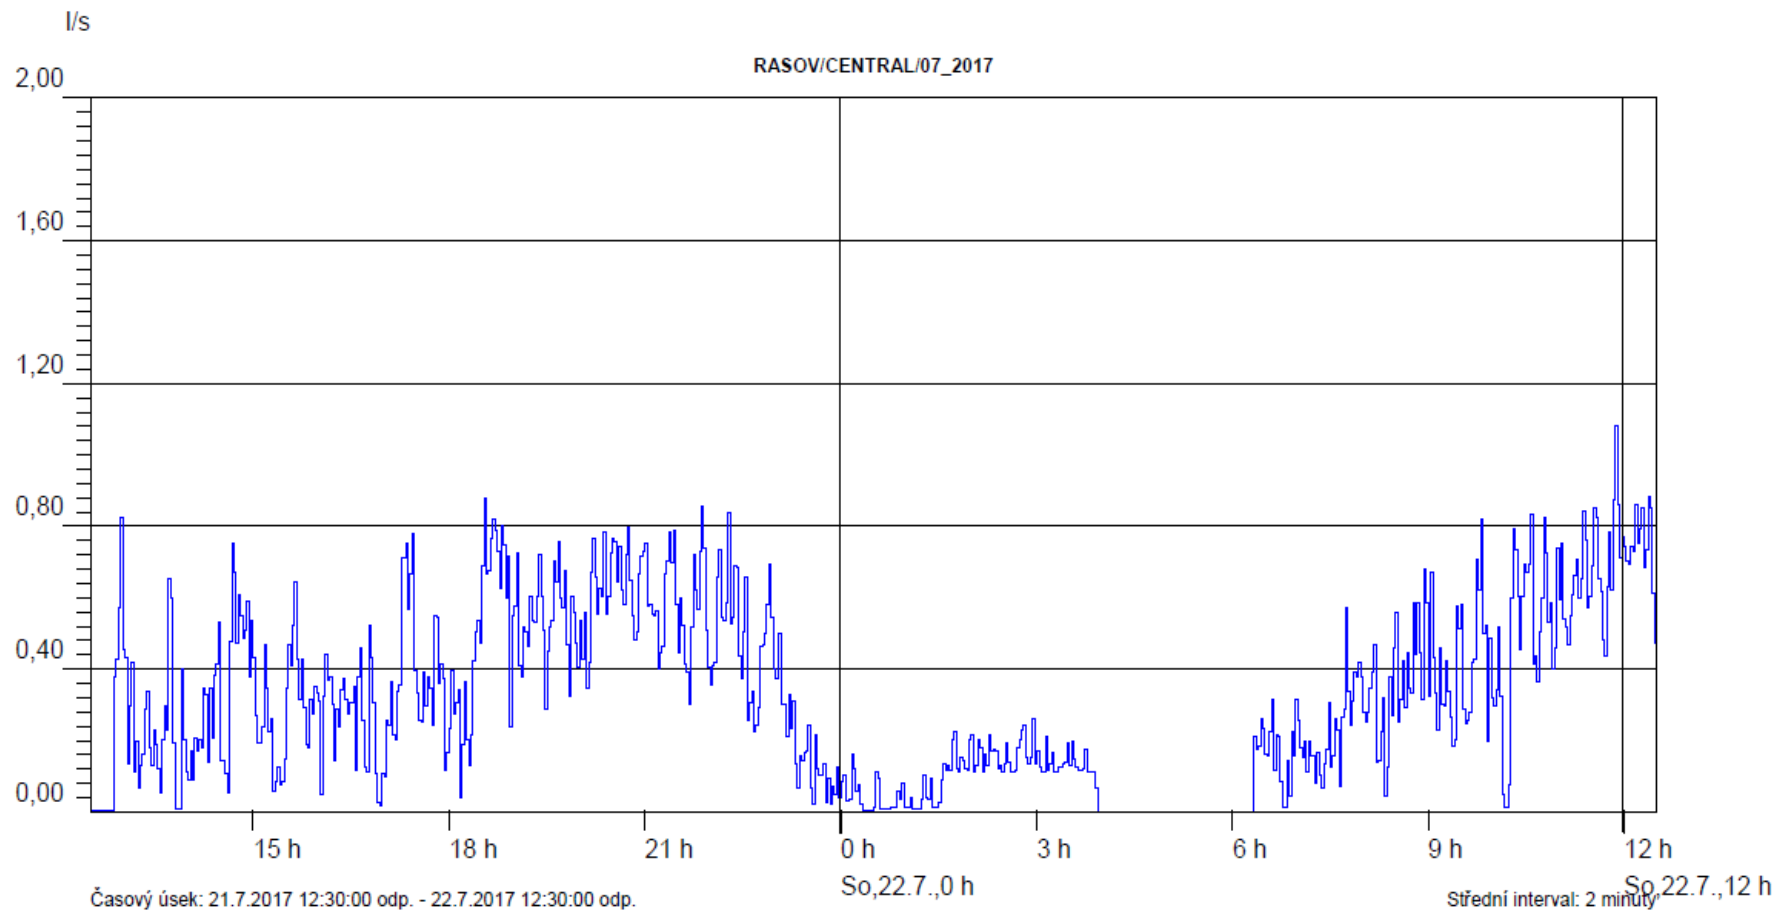

Minimum(l/s)	0,0006	22.07.2017 3:56	Maximum(l/s)	1,0811	22.07.2017 11:52
Prům. hodn.(l/s)	0,3158		Spotřeba(l)	27244,1	

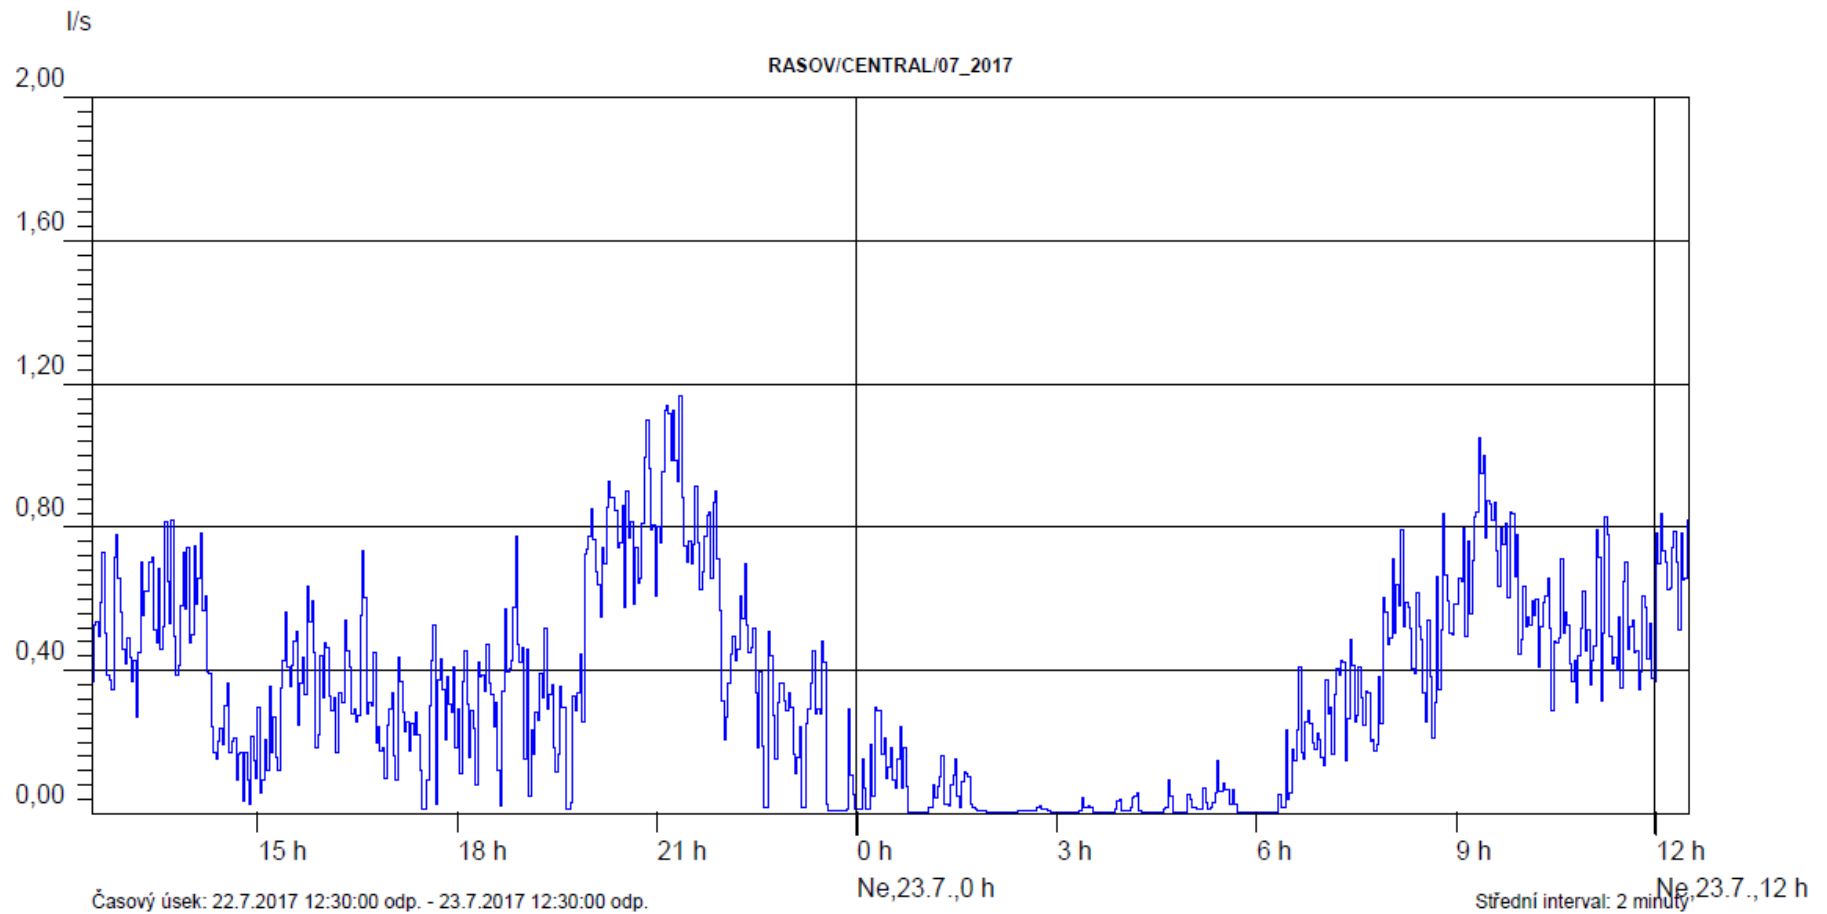

Minimum (l/s)	0,0021	23.07.2017 5:42	Maximum (l/s)	1,1672	22.07.2017 21:20
Prům. hodn. (l/s)	0,3403		Spotřeba (l)	29357,1	